


Installation d'air conditionné, 240/260

- A Boîtier à fusibles
- B Interrupteur de contact
- C Commande de ventilateur
- D Thermocontact
- E Vanne électromagnétique
- F Solénoïde de commande de compresseur
- G Relais

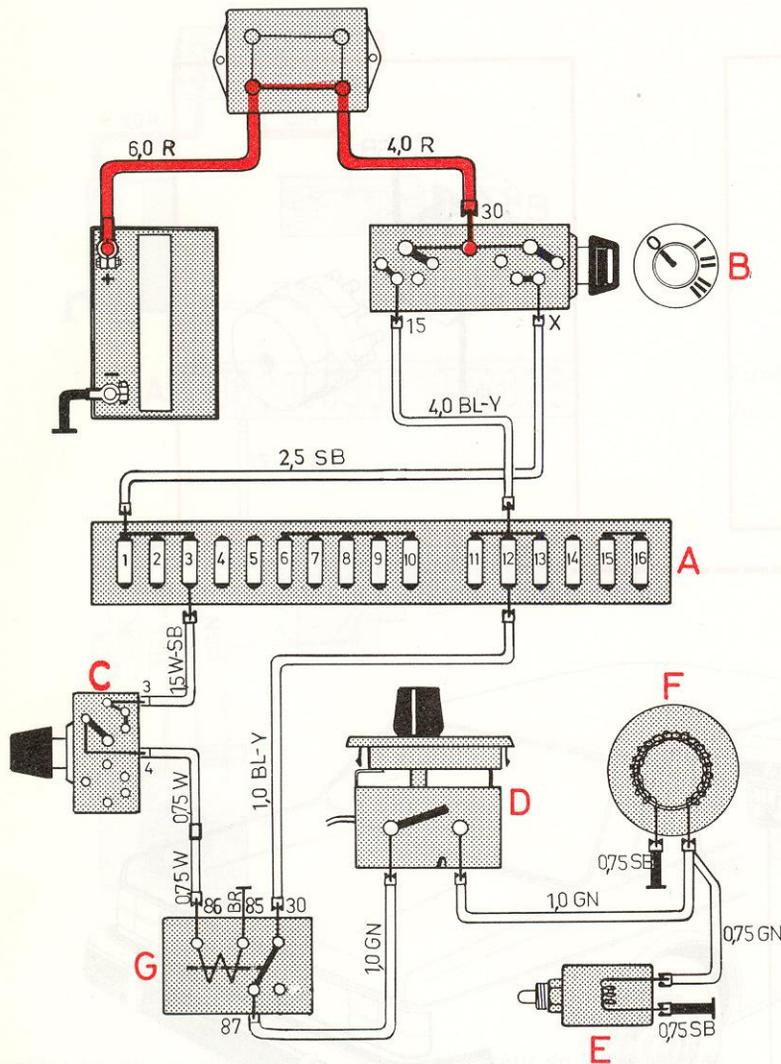

Fusible N° 3

Ventilateur de chauffage

Fusible N° 12

Phares de recul
Siège de conducteur chauffant
Relais de lève-vitres (électriques)

Contact mis et thermocontact actionné,
Commande de ventilateur en position arrêt

Contact mis, commande de
ventilateur et thermocontact
actionnés

Contact mis et commande de
ventilateur actionnée
Thermocontact non actionné

